


ダイオキシン類（粉じん換算値）測定常時監視位置図

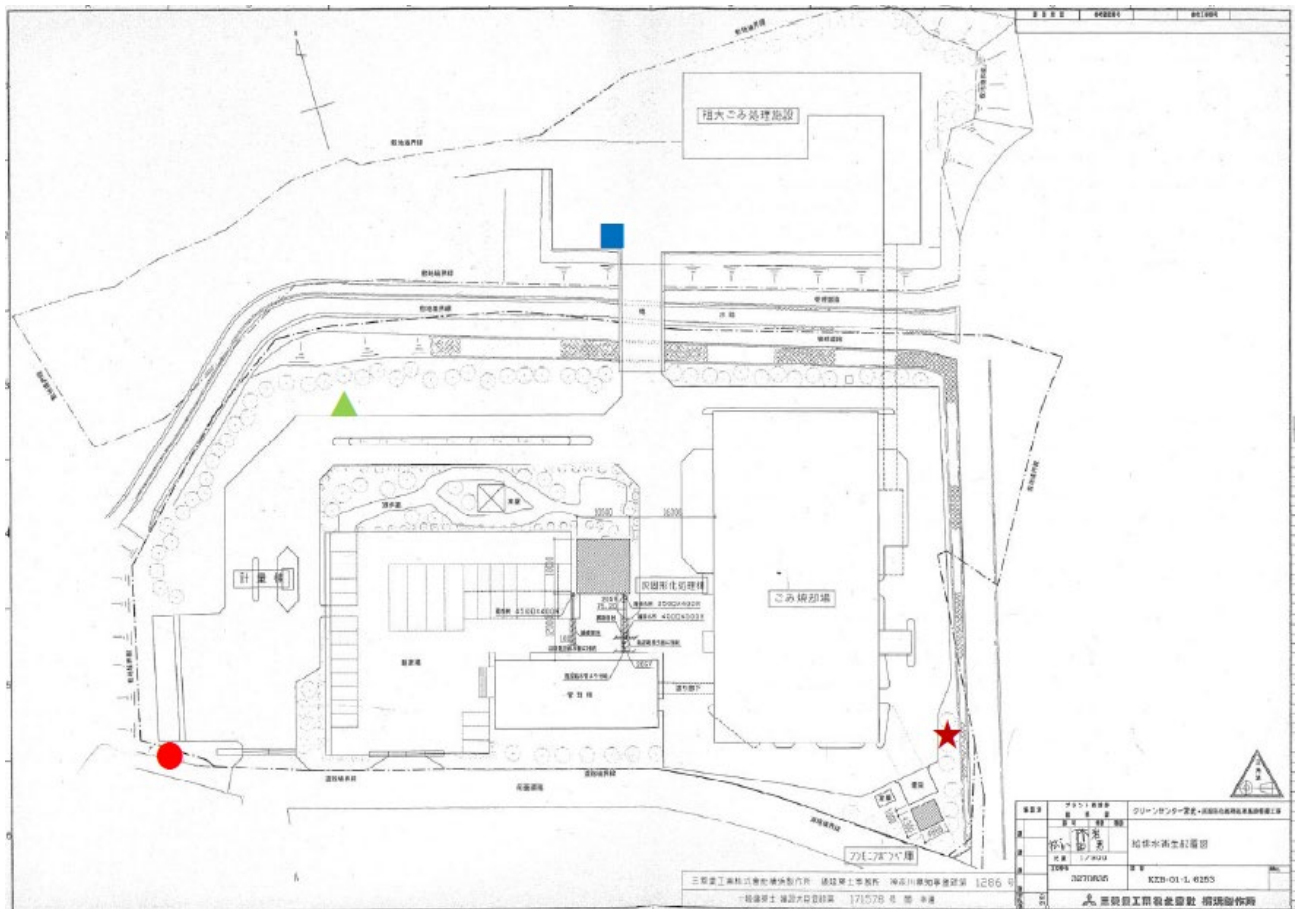

凡 例

● 敷地境界No.1	▲ 敷地境界No.2
■ 敷地境界No.3	★ 敷地境界No.4

ごみ処理施設解体工事 令和5年12月常時監視結果

単位	敷地境界(N O.1)	敷地境界(N O.2)	敷地境界(N O.3)	敷地境界(N O.4)
pg-TEQ/m3	ダイオキシン類(粉じん換算値)濃度 (基準値 0.6pg-TEQ/m3)			
月平均	0.028	0.016	0.022	0.028
判定	○	○	○	○